

Esempi di interazione PLC


SIMATIC S7-1200 + Blocco terminale NL-DB15-MG6 e PLC - NLi080Q e NLi080X

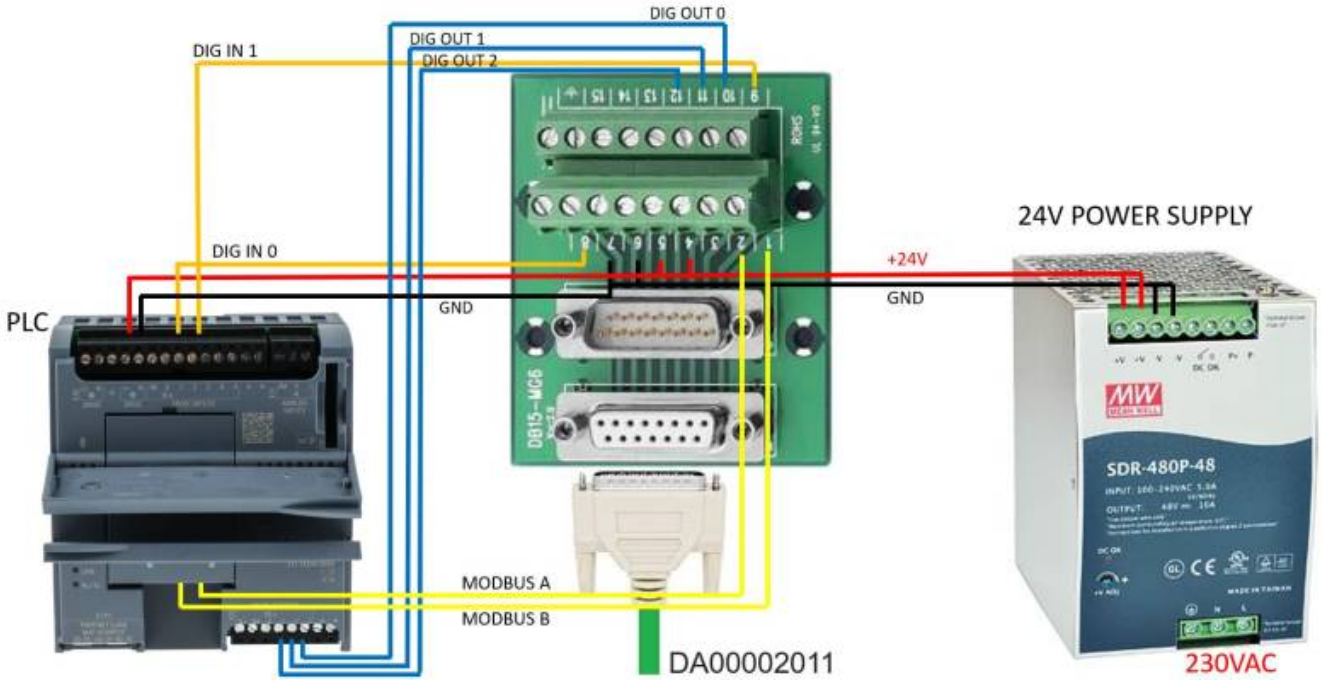


SIMATIC S7-1200 + Blocco terminale NL-DB15-MG6 e PLC - NLi120Q e NLi120X

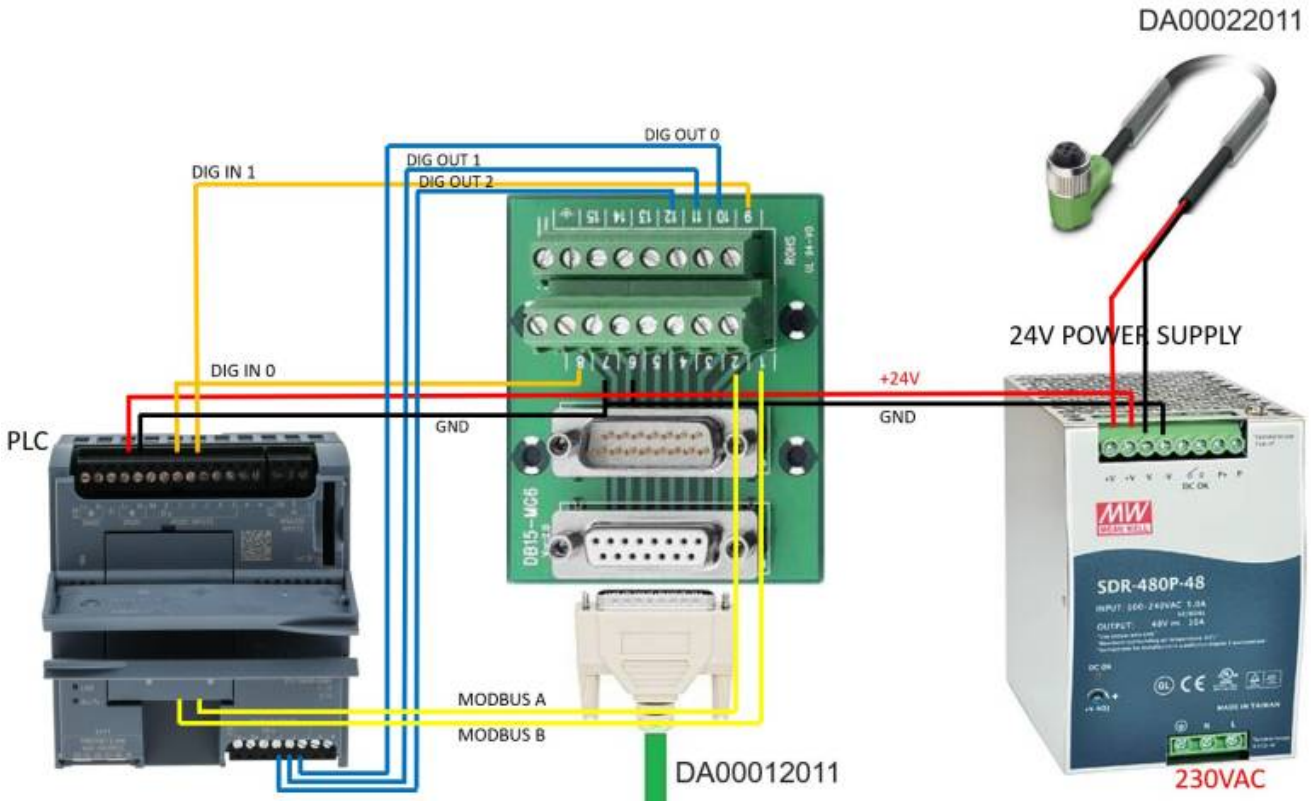


FDT640 Controllo I/O digitale solo - MODBUS RTU seriale per programmazione e diagnostica

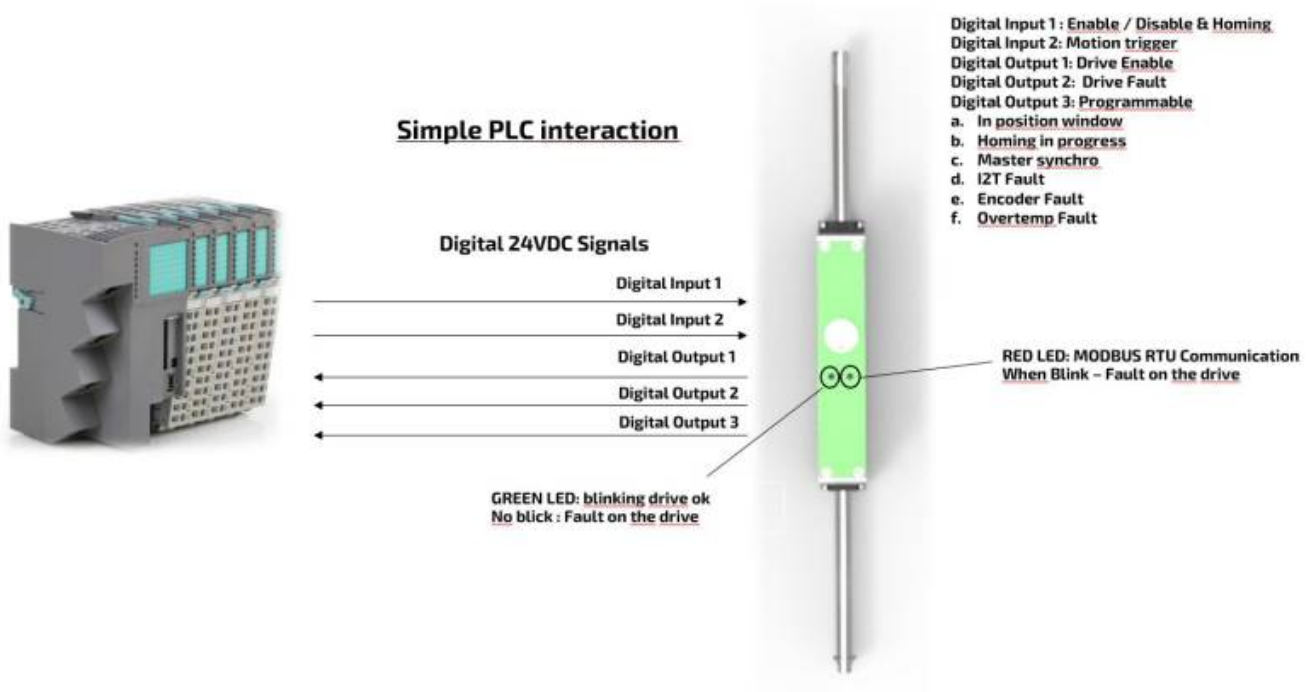


FCT640 + Modulo I/O remoto EtherCAT - MODBUS RTU seriale per programmazione e diagnostica

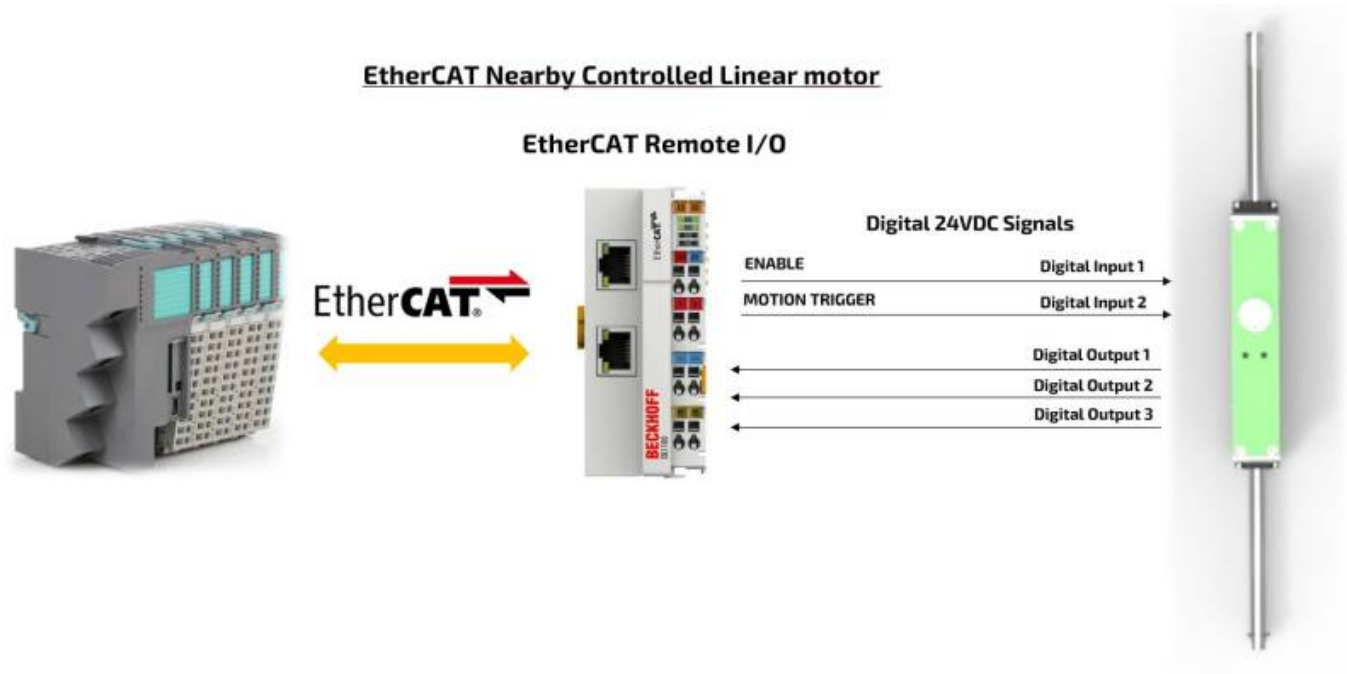


FCT640 CANopen DS402 - Motore lineare a posizione interpolata

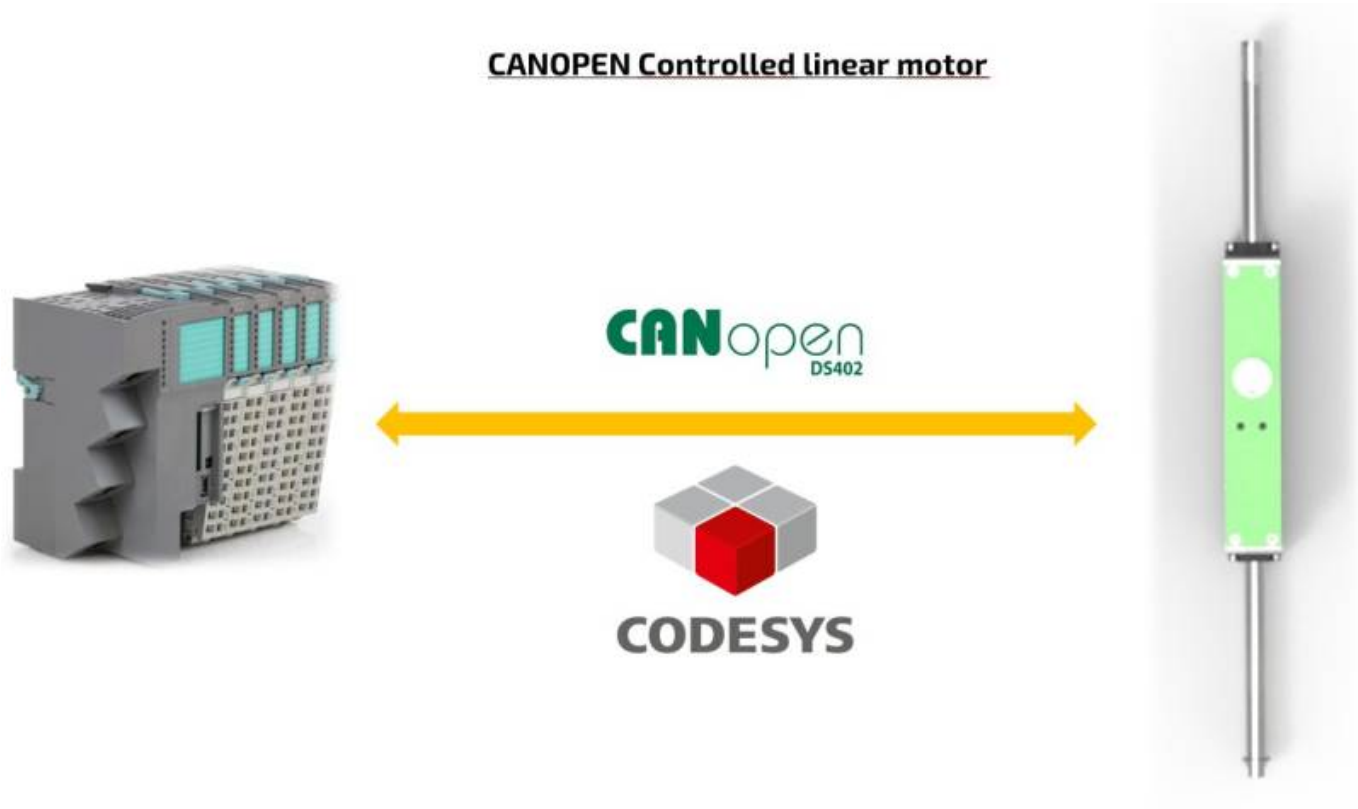

FCT640 EtherCAT + Convertitore Bus NILAB

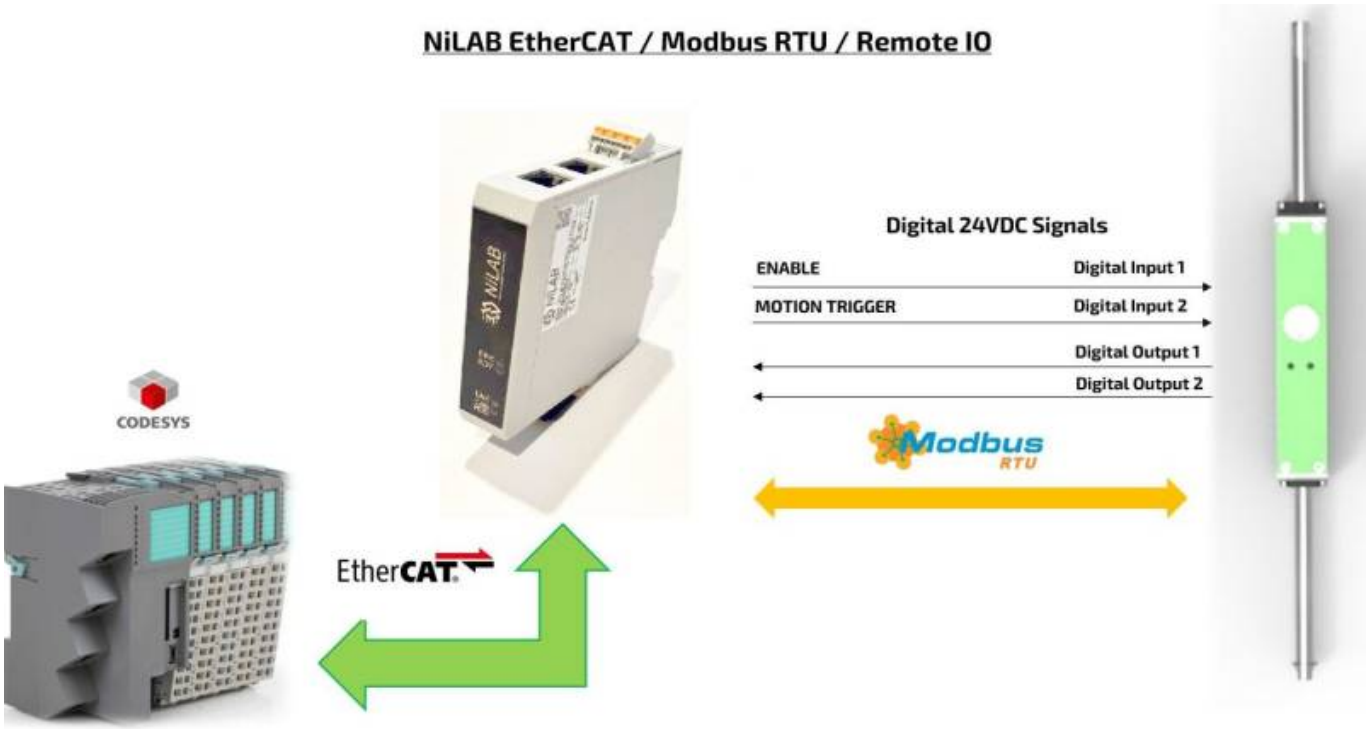

FCT641 Ethernet/IP o ProfiNET Slave - Controller master CANopen

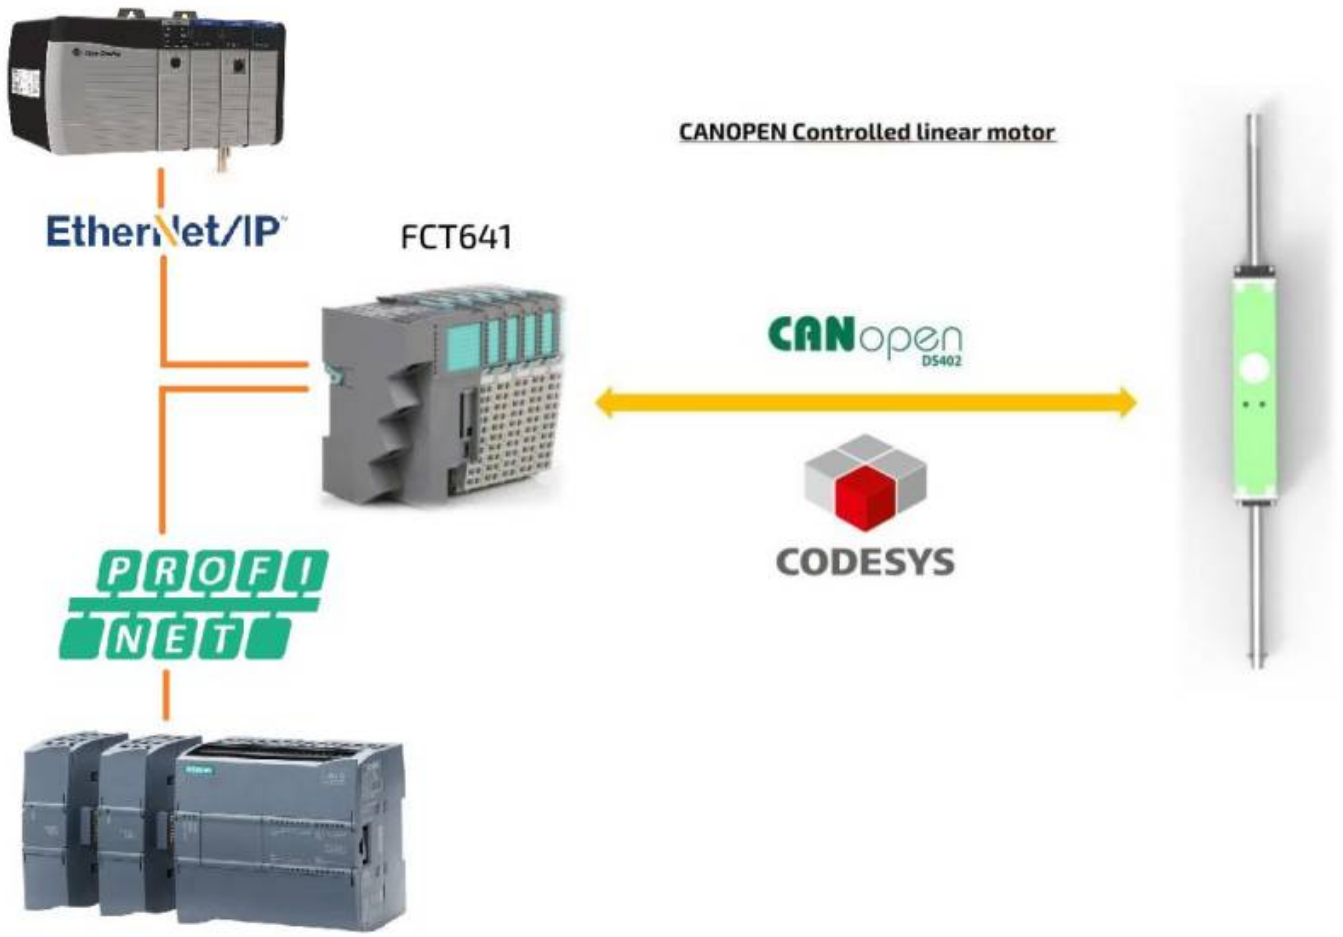

From:
https://www.nilab.at/dokuwiki/ - **NiLAB GmbH Knowledgebase**

Permanent link:
https://www.nilab.at/dokuwiki/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:plc_interaction

Last update: **2026/09/11 16:52**